

MANUAL DO INSTALADOR

Lareiras a pellets



©2019 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

WALL³ PLUS - TILE³ PLUS - MOON - LEAN³ PLUS

SUMÁRIO

1	SIMBOLOGIA NO MANUAL	3
2	EMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO	3
2.1	EMBALAGEM	3
2.2	MOVIMENTAÇÃO DA ESTUFA	3
3	CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS	4
3.1	INTRODUÇÃO	4
3.2	CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS	4
3.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
3.4	ALTURA-DEPRESSÃO	6
3.5	MANUTENÇÃO	6
3.6	CHAPÉU	6
3.7	COMPONENTES DA CHAMINÉ	7
3.8	LIGAÇÃO À CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS ...	7
3.9	EXEMPLO DE INSTALAÇÃO CORRETA	8
4	AR DE COMBUSTÃO	10
4.1	TOMADA DE AR EXTERNO	10
4.2	TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE	10
5	INSTALAÇÃO	12
5.1	INTRODUÇÃO	12
5.2	DIMENSÕES	13
5.3	INSTALAÇÃO GERAL COM BASE	16
5.4	INSTALAÇÃO À PAREDE	17
5.5	FIXAÇÃO DE SEGURANÇA	20
5.6	REMOÇÃO/MONTAGEM DA PORTA DA FORNALHA ...	20
5.7	MONTAGEM DOS PAINÉIS (MODELO WALL ³ PLUS) ...	21
5.8	MONTAGEM DOS PAINÉIS (MODELO LEAN ³ PLUS) ...	21
5.9	MONTAGEM DO PAINEL (MODELO MOON)	22
5.10	MONTAGEM DO PAINEL (MODELO TILE ³ PLUS) ...	22
5.11	LIGAÇÃO DO TERMOSTATO EXTERNO	23
5.12	LIGAÇÃO ELÉTRICA	23
5.13	CANALIZAÇÃO AR QUENTE	24
5.14	CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DA DEPRESSÃO	25
6	MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA	25
6.1	INTRODUÇÃO	25
6.2	MANUTENÇÃO DA ROSCA SEM FIM	26
6.3	LIMPEZA DO ASPIRADOR DE FUMOS	27
6.4	LIMPEZA VENTILADOR AMBIENTE	27
6.5	LIMPEZA ANUAL DAS CONDUTAS DE FUMOS	27
6.6	SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS	27
7	EM CASO DE ANOMALIAS	27
7.1	RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS	27
8	DADOS TÉCNICOS	31
8.1	INFORMAÇÕES PARA A AS REPARAÇÕES	31
8.2	ETIQUETA CE	31
8.3	CARACTERÍSTICAS	32

1 SIMBOLOGIA NO MANUAL

	UTENTE UTILIZADOR
	TÉCNICO AUTORIZADO (refere-se EXCLUSIVAMENTE ao Fabricante da estufa ou Técnico Autorizado do Serviço de Assistência Técnica reconhecido pelo Fabricante da estufa)
	TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE CHAMINÉS
	ATENÇÃO: LER ATENTAMENTE A NOTA
	ATENÇÃO: POSSIBILIDADE DE PERIGO OU DANO IRREVERSÍVEL

- Os ícones com personagens indicam a quem é dirigido o assunto tratado no parágrafo (entre o Utente Utilizador e/ou Técnico Autorizado e/ou Técnico Especializado em Instalação de Chaminés).
- Os símbolos de ATENÇÃO indicam uma nota importante.

2 EMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO

2.1 EMBALAGEM

- A embalagem é constituída por uma caixa em cartão reciclável de acordo com as normas RESY, separadores recicláveis em EPS expandido, palete de madeira.
- Todos os materiais da embalagem podem ser reutilizados para um uso semelhante ou eventualmente eliminados como resíduos semelhantes aos sólidos urbanos, respeitando as normas em vigor.
- Depois de ter retirado a embalagem, certificar-se da integridade do produto.

2.2 MOVIMENTAÇÃO DA ESTUFA

Quer a estufa esteja embalada ou fora da sua embalagem, é necessário seguir as seguintes instruções para a movimentação e o transporte da estufa do momento da compra até à chegada ao local onde será utilizada, e também para qualquer futura deslocação:

- movimentar a estufa com meios adequados prestando atenção às normas em vigor em matéria de segurança;
- não virar a estufa ao contrário ou sobre um dos seus lados; ela deve permanecer sempre na posição vertical ou ser colocada de acordo com as indicações do fabricante;
- se a estufa possui componentes em cerâmica, pedra, vidro ou materiais especialmente delicados, movimentá-la com muito cuidado.

3 CONDOTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS



3.1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo Conduto de Evacuação de Fumos foi redigido em colaboração com Assocosma (www.assocosma.org) e extraído das normas europeias (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) e UNI 10683:2012.

Ele fornece algumas indicações para uma boa e correta realização da conduta de evacuação de fumos mas não deve ser considerado de nenhum modo uma substituição das normas em vigor, das quais o fabricante/técnico de instalação qualificado deve possuir um perfeito conhecimento.

3.2 CONDOTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS




Fig. 1 - Conduitas de evacuação de fumos

LEGENDA	Fig. 1
1	Conduto de evacuação de fumos com tubos inox isolados
2	Conduto de evacuação de fumos em uma chaminé já existente
3	Tampa de inspeção
4	Porta de inspeção
5	$\geq 3,5 m$

- A conduta de evacuação de fumos tem uma grande importância para o funcionamento regular de um aparelho de aquecimento.
- É essencial que a conduta de evacuação de fumos seja construída de acordo com as normas técnicas e mantida sempre em perfeita eficiência.
- A conduta de evacuação de fumos deve ser individual (ver **Fig. 1**) com tubos inox isolados (1) ou em uma chaminé já existente (2).
- Ambas as soluções devem ter uma tampa de inspeção (3) e/ou porta de inspeção (4).

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Fig. 2 - Teto inclinado

LEGENDA	Fig. 2
1	Altura acima do cumeeiro do teto = 0,5 m
2	Inclinação do teto $\geq 10^\circ$
3	90°
4	Distância medida a 90° a partir da superfície do teto = 1,3 m

- A conduta de evacuação de fumos deve ter vedação contra fumos.
- Deve estar estruturada verticalmente sem pontos de estrangulamento, ser realizada com materiais impermeáveis aos fumos e à condensação, termicamente isolados e adequados para ter uma resistência duradoura contra as tensões mecânicas.



Deve ser isolada externamente para evitar fenómenos de condensação e reduzir o efeito de arrefecimento dos fumos.

- Deve estar afastada de materiais combustíveis ou facilmente inflamáveis com caixa de ar ou materiais isolantes. Verificar a distância com o construtor da chaminé.
- A entrada da chaminé deve estar no mesmo local no qual foi instalado o aparelho ou, no máximo, num local adjacente e ter debaixo da abertura uma câmara de recolha de sólidos e condensações, acessível através de uma porta estanque metálica.
- Não podem ser instalados aspiradores auxiliares nem ao longo da chaminé nem no chapéu.
- A secção interna da conduta de evacuação de fumos pode ser redonda (é a melhor) ou quadrada com os lados unidos com um raio mínimo de 20 mm.
- A dimensão da secção deve ser:
 - **mínimo Ø100 mm**
 - **máximo recomendado Ø180 mm**
- Solicitar os serviços de um técnico especializado em instalação de chaminés para verificar a eficiência da conduta de evacuação de fumos e, se necessário, entubar a conduta de evacuação de fumos com material conforme às normas em vigor.
- A descarga de produtos de combustão deve ser feita a partir do teto.
- A conduta de evacuação de fumos deve ter marcação CE de acordo com a norma EN 1443. Anexamos um exemplo de placa:



Fig. 3 - Exemplo de placa

3.4 ALTURA-DEPRESSÃO

A depressão (tiragem) de uma conduta de evacuação de fumos depende também da sua altura. verificar a depressão com os valores indicados nas **CARACTERÍSTICAS a pag. 29**. Altura mínima 3,5 metros.

3.5 MANUTENÇÃO

- As tubulações de evacuação de fumos (canal de fumo + conduta de evacuação de fumos + chapéu) devem estar sempre limpas, varridas e controladas por um limpa-chaminés experiente, em conformidade com as normas locais, com as indicações do construtor da chaminé e com as diretivas da companhia de seguros do utilizador.
- Em caso de dúvidas, aplicar sempre as normas mais restritivas.
- Fazer controlar e limpar a conduta de evacuação de fumos e o chapéu por um limpa-chaminés experiente pelo menos uma vez por ano. O limpa-chaminés deverá entregar uma declaração escrita certificando que o sistema está em segurança.
- Não limpar prejudica a segurança.

3.6 CHAPÉU




Fig. 4 - Chapéus antivento

O chapéu tem uma função importante para o bom funcionamento do aparelho de aquecimento:

- Recomenda-se um chapéu antivento, ver **Fig. 4**.
- A área dos furos para a evacuação de fumos deve ser o dobro da área da conduta de evacuação de fumos e formada de modo que, também em caso de vento, seja assegurada a descarga de fumos.
- Deve impedir a entrada da chuva, da neve e de eventuais animais.
- A altura da abertura na atmosfera deve ser fora da zona de refluxo provocada pela formação do teto e por obstáculos que se encontram nas proximidades (ver **Fig. 2**).

3.7 COMPONENTES DA CHAMINÉ

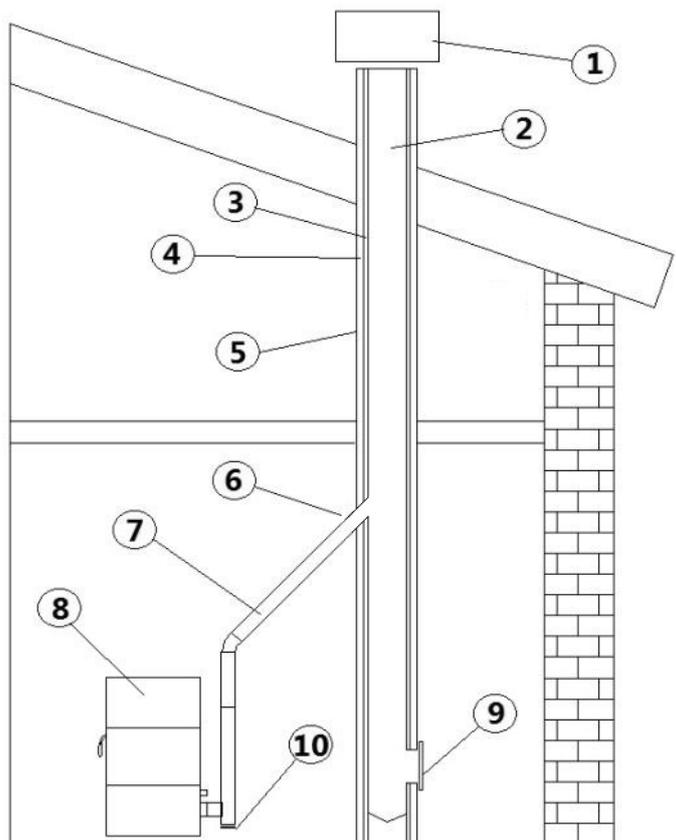


Fig. 5 - Componentes da chaminé

LEGENDA	Fig. 5
1	Chapéu
2	Via de fluxo
3	Tubulação de fumos
4	Isolamento térmico
5	Parede externa
6	Conexão da chaminé
7	Canal de fumos
8	Gerador de calor
9	Porta de inspeção
10	Conexão em T com tampa de inspeção

3.8 LIGAÇÃO À CONDOTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS

A estufa a pellets funciona através de uma tiragem de fumos forçada por um ventilador, é obrigatório certificar-se que todas as condutas sejam perfeitamente realizadas de acordo com a norma EN 1856-1, EN 1856-2 e UNI/TS 11278 sobre a escolha dos materiais, de qualquer modo deve ser tudo realizado por pessoal ou empresas especializadas segundo UNI 10683:2012.

- A ligação entre o aparelho e a conduta de evacuação de fumos deve ser curta para favorecer a tiragem e evitar a formação de condensação nos tubos.
- O canal de fumo deve ser igual ou maior ao da conexão de descarga (\varnothing 80 mm).
- Alguns modelos de estufas têm a descarga lateral ou traseira. Certificar-se de que a descarga inutilizada seja fechada com a tampa fornecida.

TIPO DE SISTEMA	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Comprimento mínimo vertical	1,5 m	2 m
Comprimento máximo (com 1 conexão)	6,5 m	10 m
Comprimento máximo (com 3 conexões)	4,5 m	8 m
Número máximo de conexões	3	3
Secções horizontais (inclinação mínima 3%)	2 m	2 m
Instalação em altitude acima dos 1200 metros acima do nível do mar	NÃO	Obrigatório

- Usar tubo em chapa de metal específico para a evacuação de fumos de Ø80 mm ou Ø100 mm dependendo do tipo do sistema, com junta de silicone.
- É proibido o uso de tubos metálicos flexíveis, em fibrocimento ou em alumínio.
- Para as mudanças de direção é obrigatório utilizar sempre uma conexão (com ângulo > 90°) com tampa de inspeção para permitir uma limpeza periódica dos tubos.
- Certificar-se sempre que após a limpeza as tampas de inspeção sejam fechadas hermeticamente com uma junta eficiente.
- É proibida a descarga direta para a parede dos produtos da combustão no exterior e em direção espaços fechados mesmo em céu aberto.
- O canal de fumo deve estar a uma distância mínima de 500 mm de elementos de construção inflamáveis ou sensíveis ao calor.
- É proibido conectar diversas aparelhagens a lenha/pélete (*) ou de qualquer outro tipo (coberturas de ventilação...) na mesma conduta de fumo.

(*) a não ser que hajam derrogações nacionais (por ex: Alemanha), que em oportunas condições permitem a instalação de mais de um aparelho na mesma chaminé; em todo o caso devem ser rigorosamente respeitados os requisitos de produto/instalação previstos pelas relativas normas/legislações em vigor nesse país.

3.9 EXEMPLO DE INSTALAÇÃO CORRETA




Fig. 6 - Exemplo 1

LEGENDA	Fig. 6
1	Isolante
2	Redução de Ø100 a Ø80 mm
3	Tampa de inspeção
4	Distância mínima de segurança = 0,5 m

- Instalação da conduta de evacuação de fumos Ø100/120 mm com furo para a passagem do tubo aumentado.

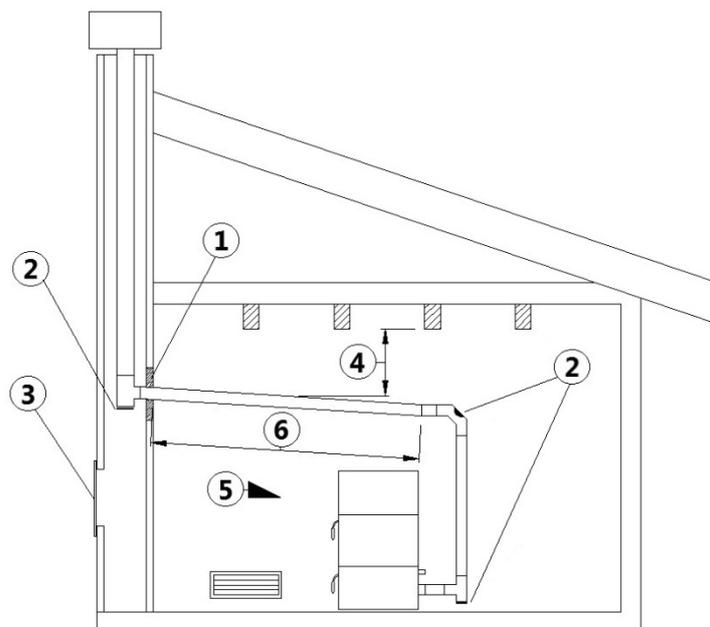


Fig. 7 - Exemplo 2

LEGENDA	Fig. 7
1	Isolante
2	Tampa de inspeção
3	Porta de inspeção da chaminé
4	Distância mínima de segurança = 0,5 m
5	Inclinação $\geq 3^\circ$
6	Secção horizontal ≤ 1 m

- Conduto antiga de evacuação de fumos, com entubamento mínimo de $\varnothing 100/120$ mm com uma porta externa para permitir a limpeza da chaminé.

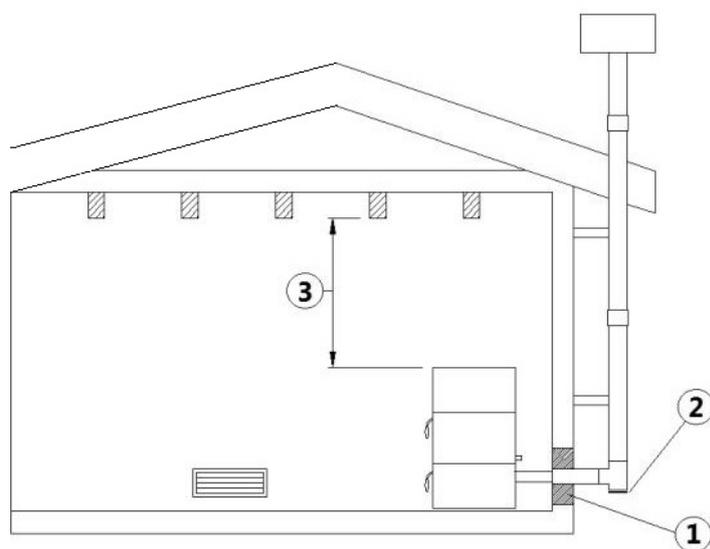


Fig. 8 - Exemplo 3

LEGENDA	Fig. 8
1	Isolante
2	Tampa de inspeção
3	Distância mínima de segurança = 0,5 m

- Conduto de evacuação de fumos externo realizado exclusivamente com tubos inox isolados, isto é, com dupla parede de no mínimo $\varnothing 100/120$ mm: estrutura bem fixada à parede. Com chapéu antivento (ver Fig. 4).
- Sistema de canalização através de conexões em T que permite uma limpeza fácil sem a desmontagem dos tubos.



Recomenda-se a verificação, com o fabricante da conduta de evacuação de fumos, das distâncias de segurança a respeitar e do tipo de material isolante. As regras precedentes são também válidas para os furos feitos na parede (EN 13501 - EN 13063 - EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

4 AR DE COMBUSTÃO

4.1 TOMADA DE AR EXTERNO

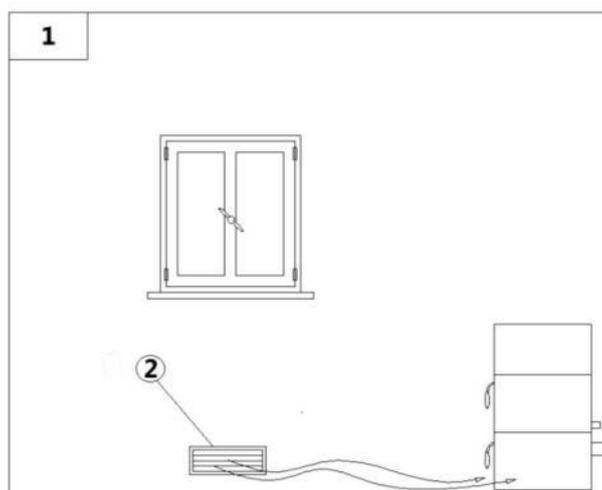


Fig. 9 - Fluxo de ar direto

LEGENDA	Fig. 9
1	Local a ventilar
2	Tomada de ar externo

- É obrigatório possuir um sistema de recirculação de ar externo para garantir o bem-estar ambiental.
- O fluxo de ar entre o exterior e o local pode ser feito por via direta, através de abertura na parede externa do local (ver **Fig. 9**).
- Devem ser excluídas instalações em quartos, garagens e armazéns com material inflamável.
- A tomada de ar deve ter uma superfície mínima total de 80 cm²: esta superfície deve ser aumentada se no interior do local a ventilar existam outros geradores de calor ativos (tais como ventiladores elétricos para a extração do ar viciado, exaustores de cozinha, outras estufas, etc.), que coloquem o ambiente em depressão.
- É necessário fazer verificar que, com todos os aparelhos acesos, a queda de pressão entre o interior e o exterior não supere o valor de 4,0 Pa: se necessário aumentar a tomada de ar (EN 13384).
- A tomada de ar deve ser feita a uma altura próxima ao pavimento, com grade de proteção externa antipássaros e de modo a não ser obstruída por nenhum objeto.
- **A tomada de ar não é necessária em caso de instalação estanque.**

4.2 TOMADA AR COMBURENTE PARA INSTALAÇÃO COMPARTIMENTO ESTANQUE

Verificar ao **CARACTERÍSTICAS a pag. 29** que o aquecedor adquirido seja em compartimento estanque. Se o aquecedor é em compartimento estanque e deseja-se que a inteira instalação seja em compartimento estanque, seguir as indicações referidas:

- É preciso prelevar o ar necessário para a combustão diretamente do externo.
- Utilizar um tubo com Ø60 mm mínimo e comprimento máximo de 2 metros; para a conexão ver a parte traseira do aquecedor.
- A norma francesa permite a instalação em conduta de evacuação de fumos de parede dupla (sistema concêntrico) e o ar de combustão é extraído do espaço intermediário.
- Em fase de instalação é preciso verificar as distâncias mínimas necessárias para a tomada de ar comburente pois (por exemplo) uma janela ou uma porta abertas provocam um vórtice que pode subtrair o ar comburente necessário ao aquecedor (ver ficha abaixo).
- Na parede externa é preciso instalar uma curva a 90° para proteger o afluxo de ar comburente dos efeitos do vento: orientar a entrada da curva para baixo, ver **Fig. 10**.
- Fornecer a curva de uma grade de proteção externa anti pássaros e de modo que nunca seja obstruída por nenhum objeto.



Verificar junto às autoridades locais se existem normas restritivas relativas à tomada de ar comburente: se existem, devem ser aplicadas.



Em alguns países e/ou localidades, a instalação em câmara estanque é obrigatória: em caso de dúvidas, respeitar sempre as normas mais restritivas.




Fig. 10 - Tomada ar para instalação compartimento estanque

LEGENDA	Fig. 10
1	$\geq 1,5$ mt
2	$\geq 0,3$ mt
3-3	Vista em secção
4	Grade de proteção
5	Entrada da curva a ser orientada para baixo

- Remover a parte galvanizada perto do tubo ar comburente (ver Fig. 11).
- Conectar com um tubo flexível ou rígido de 60 mm de diâmetro e de no máximo 2 metros de comprimento (ver Fig. 12).



Fig. 11 - Corte Remoção



Fig. 12 - Ligações 2

Procedimento de ligação à estufa em câmara estanque com sistema concêntrico:

- Encaixar a conexão N no tubo d entrada de ar I (ver Fig. 13 e Fig. 14). Conectar N com Q utilizando um tubo flexível resistente

a uma temperatura de 100°C (aconselha-se tubo de alumínio flexível).

- Altura máxima permitida para instalação com conduta de evacuação de fumos vertical (teto) HV = 6 mt (ver **Fig. 15**).
- Altura máxima permitida para instalação de conduta de evacuação de fumos com descarga horizontal (parede) HO = 2,6 mt (ver **Fig. 15**).




Fig. 13 - Tubo flexível




Fig. 14 - Ligações




Fig. 15 - Ligações à conduta de evacuação de fumos

LEGENDA Fig. 13 - Fig. 14 - Fig. 15

I	Entrada de ar comburente 40 mm de diâmetro
N	Conexão de borracha 40/60 mm de diâmetro
R	Tubo flexível de alumínio
Q	Encaixe ar comburente tubo coaxial
Y	Entrada ar comburente tubo coaxial
HO	Altura conduta de evacuação de fumos com descarga na parede/horizontal
HV	Altura conduta de evacuação de fumos coaxial com descarga no teto/vertical

5 INSTALAÇÃO

5.1 INTRODUÇÃO

- A posição de montagem deve ser escolhida em função do ambiente, da descarga, da conduta de evacuação de fumos.
- Verificar junto às autoridades locais se existem normas restritivas que digam respeito à tomada do ar comburente, à tomada de ventilação do ambiente, ao sistema de descarga de fumos que inclui a conduta de evacuação de fumos e o chapéu da chaminé.
- Verificar a eventual presença de outras estufas ou aparelhos que possam colocar o local em depressão.
- Verificar com a estufa acesa que no local não exista a presença de CO.
- Verificar se a chaminé tem a tiragem necessária.
- Verificar se durante o trajeto do fumo tudo é feito com segurança (eventuais perdas de fumo e distâncias de materiais inflamáveis, etc.).
- A instalação do aparelho deve permitir fácil acesso para a limpeza do próprio aparelho, dos tubos de descarga de fumos e da conduta de evacuação de fumos.
- A instalação deve permitir o fácil acesso à ficha de alimentação elétrica (ver **LIGAÇÃO ELÉTRICA a pag. 23**).
- Para poder instalar mais aparelhos é necessário dimensionar corretamente a tomada de ar externa (ver **CARACTERÍSTICAS a pag. 29**).

5.2 DIMENSÕES




Fig. 16 - Dimensões gerais: WALL³ Plus

LEGENDA	Fig. 16
1	96,4 cm
2	102 cm
3	25 cm
4	82,8 cm
5	17,2 cm
6	87,7 cm
7	17,1 cm
8	15,9 cm
9	8,3 cm
10	87,5 cm
11	13,5 cm
12	13,5 cm
13	30,5 cm
14	29 cm
15	Canalizzazione d.8 cm
16	Tomada de ar de combustão d.6 cm
17	Descarga de fumos d.8 cm




Fig. 17 - Dimensões gerais: Lean³ Plus

LEGENDA	Fig. 17
1	93 cm
2	117,5 cm
3	25 cm
4	85,5 cm
5	8 cm
6	89,5 cm
7	17,2 cm
8	10,5 cm
9	8,3 cm
10	89,5 cm
11	7,5 cm
12	7,5 cm
13	46,5 cm
14	32,5 cm
15	27,3 cm
16	Saída ar quente d.8 cm
17	Tomada de ar de combustão d.6 cm
18	Descarga de fumos d.8 cm




Fig. 18 - Dimensões gerais: Moon

LEGENDA	Fig. 18
1	95,2 cm
2	99 cm
3	26,4 cm
4	82 cm
5	17,2 cm
6	85,3 cm
7	17,2 cm
8	13,4 cm
9	8,3 cm
10	85 cm
11	13,2 cm
12	13,2 cm
13	28 cm
14	28,4 cm
15	Saída ar quente d.8 cm
16	Tomada de ar de combustão d.6 cm
17	Descarga de fumos d.8 cm




Fig. 19 - Dimensões gerais: Tile³ Plus

LEGENDA	Fig. 19
1	94,8 cm
2	110,8 cm
3	28,8 cm
4	12,6 cm
5	11 cm
6	47,4 cm
7	7,9 cm
8	11 cm
9	85,5 cm
10	194 cm
11	6 cm
12	28,1 cm
13	28,5 cm
14	12,6 cm
15	85,5
16	19,4
17	5,9
18	Canalizzazione d.8 cm
19	Presas ariais combustíveis d.6 cm
20	Scarico fumi d.8 cm

5.3 INSTALAÇÃO GERAL COM BASE



SÓ PARA O MODELO LEAN³ PLUS:

para a descarga superior dos fumos (ver Fig. 20), adquirir 2 curvas de 45° padrão d. 80 mm (ver Fig. 21). As curvas NÃO estão incluídas no fornecimento da estufa.



Fig. 20 - Descarga superior fumos




Fig. 21 - Curva 45°




Fig. 22 - Instalação geral com base

LEGENDA	Fig. 22
1	Estufa
2	Distância lateral mínima = 300 mm
3	Distância traseira mínima = 0 mm
4	Distância frontal mínima = 1000 mm

- É obrigatório instalar a estufa afastada de eventuais paredes e/ou móveis, com uma circulação de ar mínima de 300 mm nos lados, para permitir uma eficaz refrigeração do aparelho e uma boa distribuição do calor no local (ver Fig. 22).
- Se as paredes são em material inflamável, verificar a distância de segurança (ver Fig. 22).
- Verificar se à máxima potência, a temperatura das paredes nunca supera 80°C. Se necessário instalar sobre as paredes em questão uma placa resistente ao fogo.
- Em alguns países são consideradas paredes inflamáveis também as paredes de sustentação em alvenaria.

5.4 INSTALAÇÃO À PAREDE

A estufa está adaptada para ser instalada à parede. Recorda-se que a parede deve ser portante e em alvenaria (NÃO pode ser de gesso, madeira, etc.) capaz de suportar o peso da estufa inteira.




Fig. 23 - Instalação à parede

LEGENDA	Fig. 23
1	Estufa
2	Distância lateral mínima = 300 mm
4	Distância frontal mínima = 1000 mm

- É obrigatório instalar a estufa afastada de eventuais paredes e/ou móveis, com uma circulação de ar mínima de 300 mm nos lados, para permitir uma eficaz refrigeração do aparelho e uma boa distribuição do calor no local (ver **Fig. 23**).



Em alguns países são consideradas paredes inflamáveis também as paredes de sustentação em alvenaria.

Se se deseja fixar a estufa a uma parede portante de material não inflamável, é necessário fixar o suporte à parede (o suporte é fornecido com a estufa).

- Contactar um técnico competente que fará os furos para a descarga de fumos e para o ar de combustão. Fixar à parede o suporte traseiro com buchas metálicas adequadas a suportar o peso da estufa (ver **Fig. 24**).




Fig. 24 - Fixação em parede não inflamável

RIF.	WALL ³ PLUS	LEAN ³ PLUS	MOON
1	833 mm	833 mm	833 mm
2	148 mm	168 mm	124 mm
3	182 mm	182 mm	182 mm
4	101 mm	101 mm	101 mm
5	305 mm	325 mm	281 mm
6	257 mm	257 mm	257 mm
7	875 mm	895 mm	851 mm
8	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão
9	Furo d.120 mm para descarga de fumos	Furo d.120 mm para descarga de fumos	Furo d.120 mm para descarga de fumos
10	Suporte à parede	Suporte à parede	Suporte à parede
11	Bucha Fischer	Bucha Fischer	Bucha Fischer

Se se deseja fixar a estufa a uma parede portante em material não inflamável, é necessário fixar o suporte à parede além de um separador cód. 5013016 (o separador NÃO é fornecido com a estufa).

- Contactar um técnico competente que fará os furos para a descarga de fumos e para o ar de combustão. Fixar à parede o suporte traseiro com buchas metálicas adequadas a suportar o peso da estufa (ver **Fig. 25**).




Fig. 25 - Fixação em parede não inflamável

RIF.	WALL ³ PLUS	LEAN ³ PLUS	MOON
1	833 mm	833 mm	833 mm
2	148 mm	168 mm	124 mm
3	182 mm	182 mm	182 mm
4	101 mm	101 mm	101 mm
5	305 mm	325 mm	281 mm
6	257 mm	257 mm	257 mm
7	875 mm	895 mm	851 mm
8	735 mm	735 mm	735 mm
9	227 mm	247 mm	203 mm
10	Suporte à parede	Suporte à parede	Suporte à parede
11	Separador (cód. 5013016)	Separador (cód. 5013016)	Separador (cód. 5013016)
12	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão	Furo d.80 mm para entrada de ar de combustão
13	Furo d.120 mm para descarga de fumos	Furo d.120 mm para descarga de fumos	Furo d.120 mm para descarga de fumos
14	Bucha Fischer	Bucha Fischer	Bucha Fischer
15	Parafuso M8x20	Parafuso M8x20	Parafuso M8x20

5.5 FIXAÇÃO DE SEGURANÇA



O aparelho deve ser instalado por um técnico autorizado!

Para evitar o tombamento acidental, deve-se fixar o aquecedor na parede com 2 parafusos, como indicado na **Fig. 26**.



Fig. 26 - Fixação na parede

5.6 REMOÇÃO/MONTAGEM DA PORTA DA FORNALHA

REMOÇÃO DA PORTA

Para algumas intervenções (por exemplo: montagem das paredes laterais e limpeza) é necessário remover a porta da fornalha. Para remover a porta, adotar o seguinte procedimento:

- Abrir a porta.
- Com uma chave de fenda, rodar a alavanca no sentido da seta (ver **Fig. 27**).
- Levantar a porta até os pinos da porta saírem do suporte na estrutura (ver **Fig. 28**).
- Colocar a porta em um local seguro até ser utilizada novamente.



Fig. 27 - Remoção de parafusos



Fig. 28 - Remoção da porta

MONTAGEM DA PORTA

Para montar a porta é necessário centralizar os pinos fixados na porta no furo do suporte presente na estrutura. Depois de montar a porta, com uma chave de fenda, levantar a alavanca de modo que a porta fique bloqueada.

5.7 MONTAGEM DOS PAINÉIS (MODELO WALL³ PLUS)



É obrigatório que todas as operações de montagem sejam realizadas por um técnico autorizado.

Para montar os painéis, fazer da seguinte forma:



Fig. 29 - Inserção painéis



Fig. 30 - Fixação painéis

- Inserir, a partir de cima, os painéis metálicos inserindo os dois dentes nas fendas apropriadas e fazendo-os descer até o fundo (ver Fig. 29).
- Com uma chave nº8 apertar os 2 parafusos sob o painel (ver Fig. 30).

5.8 MONTAGEM DOS PAINÉIS (MODELO LEAN³ PLUS)



É obrigatório que todas as operações de montagem sejam realizadas por um técnico autorizado.

Para montar os painéis, fazer da seguinte forma:



Fig. 31 - Inserção painéis



Fig. 32 - Fixação painéis



Fig. 33 - Fixação inferior dos painéis

- Inserir, a partir de cima, os painéis metálicos inserindo os dentes/parafusos nas fendas apropriadas e fazendo-os descer até o fundo (ver Fig. 31 e Fig. 32).
- Fixar a parte inferior dos painéis com parafusos (ver Fig. 33).

5.9 MONTAGEM DO PAINEL (MODELO MOON)



É obrigatório que todas as operações de montagem sejam realizadas por um técnico autorizado.

Para montar o painel, fazer da seguinte forma:



Fig. 34 - Encaixar o painel



Fig. 35 - Fixar os parafusos

- Inserir o painel colorido por cima, encaixando os dentes nas respectivas aberturas (ver **Fig. 34**).
- Fixar o painel na parte traseira com 4 parafusos (ver **Fig. 35**).

5.10 MONTAGEM DO PAINEL (MODELO TILE³ PLUS)



É obrigatório que todas as operações de montagem sejam realizadas por um técnico autorizado.

Para montar o painel, fazer da seguinte forma:



Fig. 36 - Desmontagem do suporte superior



Fig. 37 - Desengate do suporte inferior



Fig. 38 - Fixação painéis

- Desparafusar 2 parafusos e remover o suporte superior.
- Desengatar dos ímãs os suportes de união do revestimento, superior e inferior.
- Compor o revestimento fixando os 2 painéis coloridos aos 2 suportes de junção.



Fig. 39 - Dobra dos dentes



Fig. 40 - Inserção painéis



Fig. 41 - Fixação do revestimento

- Elevar e dobrar os 2 dentes/alavancas com o uso de uma chave de fenda. (veja fig. **Fig. 39**).
- Insira o revestimento por cima, inserindo os dentes nas respectivas fissuras e aparafusar novamente os 2 parafusos (veja fig. **Fig. 40**).

5.11 LIGAÇÃO DO TERMOSTATO EXTERNO

A estufa em funcionamento possui já uma sonda termostato posicionada no interior da mesma. Se se deseja, a estufa pode ser ligada a um termostato ambiente externo. Esta operação é feita por um técnico autorizado.

Conectar os cabos provenientes do termóstato externo no borne "Term opt" na placa presente na estufa. Habilitar o termóstato externo (definição de fábrica OFF) no seguinte modo:

- Pressionar a tecla "menu".
- Percorrer com as setas até "Settings".
- Selecionar pressionando "menu".
- Percorrer novamente com as setas até "Ext.Thermostat".
- Selecionar pressionando "menu".
- Pressionar as teclas -+.
- Para ativar o termóstato externo, selecionar "On".
- Pressionar a tecla "menu" para confirmar.

5.12 LIGAÇÃO ELÉTRICA



Importante: o aparelho deve ser instalado por um técnico autorizado!

- A ligação elétrica é feita através do cabo com ficha numa tomada elétrica adequada para suportar a carga e a tensão específica de cada modelo como especificado na tabela dos dados técnicos (ver **CARACTERÍSTICAS a pag. 29**).
- A ficha deve ser facilmente acessível quando o aparelho estiver instalado.
- Assegurar-se também que a rede elétrica disponha de uma eficiente ligação à terra: se inexistente ou ineficiente realizá-la de acordo com as normas em vigor.
- Ligar o cabo de alimentação primeiro na parte traseira da estufa (ver **Fig. 42**) e depois a uma tomada elétrica na parede.



Fig. 42 - Tomada elétrica com interruptor geral

- O interruptor geral O/I (ver **Fig. 42**) é acionado apenas para acender a estufa, caso contrário é aconselhável mantê-lo desligado.
- Não usar uma extensão.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído por um técnico autorizado.
- Quando a estufa não é utilizada por longos períodos de tempo, é aconselhável remover a ficha elétrica da tomada na parede.

5.13 CANALIZAÇÃO AR QUENTE

A estufa possui 1 saída de ar quente que pode ser canalizado para outras áreas. O tubo de canalização pode ser direcionado do seguinte modo:



Fig. 43 - Canalização 1



Fig. 44 - Canalização 2



Fig. 45 - Canalização 3

- O tubo pode ser direcionado para a esquerda (ver **Fig. 43**).
- O tubo pode ser direcionado para a direita (ver **Fig. 44**). Para esta solução, o tubo pode passar através do pedestal removendo as tampas pré-cortadas.
- O tubo pode ser direcionado para a parte traseira da estufa (ver **Fig. 45**).



Fig. 46 - Exemplo de canalização

- Com o aquecedor sem canalização temos uma capacidade de ar variável de um mínimo de 60 m³/h a um máximos de 130 m³/h, e uma temperatura ar que varia de um mínimo de 90°C a um máximo de 170°C.
- Para a canalização recomenda-se não superar os 6 metros de tubo e 3 curvas 90° para não perder a eficácia do ar quente.
- Usar tubos com diâmetro de 80 mm com paredes internas lisas.
- Se os tubos passam através de paredes frias isolar o tubo com material isolante.
- Na boca de saída colocar uma grade de proteção com malha larga e uma superfície total mínima de 40 cm².
- Após os 6 metros de tubo podemos ter um fluxo de ar variável de um mínimo de 58 m³/h a um máximo de 90 m³/h, e uma

temperatura ar que varia de um mínimo de 65°C a um máximo de 130°C. (Estes valores foram registados no laboratório testes, no local de instalação poderá haver alguma diferença tanto no fluxo quanto na temperatura).

- Se deseja-se aumentar o fluxo de ar, instalar na saída do tubo um pequeno ventilador de parede com fluxo superior a 130 m³/h, esta operação deve ser realizada por um técnico autorizado.
- Com os parâmetros de fábrica do calor produzido pelo aquecedor é introduzido no quarto onde está instalado, o restante 1/2 sai pela canalização da esquerda.
- Para obter o melhor desempenho é preciso balancear a potência com o fluxo de ar (ver MANUAL DO UTILIZADOR). Esta operação deve ser realizada com a assistência de um técnico autorizado.

5.14 CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DA DEPRESSÃO

Esta estufa é dotada de um ponto de extração posicionado no reservatório para poder medir a depressão da câmara de combustão e verificar o seu funcionamento correto.

Para realizar esta operação, proceder do seguinte modo:

- Desaparafusar o parafuso "D" posicionado no fundo da estufa, próximo do pressóstato (ver **Fig. 47**).
- Ligar com um tubo o pressóstato digital para detetar a depressão (ver **Fig. 48**).
- Carregar a rosca sem fim através da respetiva função.
- Aparafusar a estufa e definir "Set Chama" na potência 1 (a ativação desta estufa dura de 8 a 10 minutos para garantir uma tiragem mínima).
- Comparar os valores lidos com os da tabela.
- Alterar a potência a cada 10 minutos e aguardar até que se estabilize.
- Entrar no menu do utilizador e modificar os parâmetros, se necessário.



Fig. 47 - Remoção do cárter



Fig. 48 - Ligação do pressóstato digital

DADO	P1	P2	P3	P4	P5
Depressão - temperatura da estufa 10 kW	22/24 Pa - 170°C	28/30 Pa - 128°C	40/42 Pa - 148°C	49/51 Pa - 164°C	56/58 Pa - 190°C

NB: para obter uma boa combustão, os valores de depressão devem estar compreendidos entre +-5 Pa e os valores de temperatura entre +- 10°C.

6 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

6.1 INTRODUÇÃO

Para uma longa duração da estufa, deve ser feita periodicamente uma limpeza geral como indicado nos parágrafos abaixo.

- As tubulações de evacuação de fumos (canal de fumo + conduta de evacuação de fumos + chapéu) devem estar sempre limpas, varridas e controladas por um especialista autorizado, em conformidade com as normas locais, com as indicações do construtor da chaminé e com as diretivas da companhia de seguros do utilizador.

- Pelo menos uma vez por ano, é necessário providenciar também limpeza da câmara de combustão, verificar as juntas, limpar os motores e ventiladores e controlar a parte elétrica.



Todas estas operações são programadas no tempo com o Serviço Técnico de Assistência Autorizada.

- Após um período prolongado de não utilização, antes de acender a estufa é necessário controlar que não existam obstruções na descarga de fumos.
- Se a estufa é utilizada de modo contínuo e intenso, o inteiro sistema (incluindo a chaminé) deve ser limpo e controlado com maior frequência.
- Para eventuais substituições da peças danificadas, pedir a peça sobressalente original ao Revendedor Autorizado.

6.2 MANUTENÇÃO DA ROSCA SEM FIM

Para a manutenção da rosca semiautomático, fazer o seguinte:




Fig. 49 - Remoção de parafusos



Fig. 50 - Remoção do casco



Fig. 51 - Remoção do motorreductor

- Entrar no reservatório e desaparafusar os 4 parafusos do casco da rosca sem fim (ver **Fig. 49**).
- Remover o casco (ver **Fig. 50**).
- Remover o motorreductor desaparafusando o parafuso que o bloqueia (ver **Fig. 51**).



Fig. 52 - Remoção da espiral



Fig. 53 - Remoção do rolamento

- Remover a espiral (ver **Fig. 52**).
- Se estiver desgastado, remover o rolamento (ver **Fig. 53**) e substituí-lo.
- Para montar novamente, adotar o mesmo procedimento no sentido inverso.

6.3 LIMPEZA DO ASPIRADOR DE FUMOS

Limpar anualmente o aspirador de fumos de cinzas ou pó os quais irão causar um desequilíbrio das pás e um ruído maior.



Dada a delicadeza da operação a limpeza deve ser feita por um Técnico Autorizado.



Fig. 54 - Limpeza do aspirador de fumos: fase 1




Fig. 55 - Fase 2



Fig. 56 - Fase 3

- Seguir o procedimento como indicado nas Fig. 54, Fig. 55 e Fig. 56.

6.4 LIMPEZA VENTILADOR AMBIENTE

Eliminar as cinzas ou pó anualmente do ventilador ambiente, os quais causam um desequilíbrio das pás e um ruído maior.



Dada a delicadeza da operação, a limpeza deve ser feita por um Técnico Autorizado.

- Remover o painel esquerdo e aspirar as cinzas e o pó acumulados no interior.

6.5 LIMPEZA ANUAL DAS CONDUTAS DE FUMOS



Limpar anualmente da fuligem, com escovas.

A operação de limpeza deve ser feita por um Técnico especializado em instalação de chaminés, o qual se ocupará da limpeza do canal de fumo, da conduta de evacuação de fumos e do chapéu, verificando também a sua eficiência e deixando uma declaração escrita certificando que o aparelho é seguro. Tal operação deve ser feita pelo menos uma vez por ano.

6.6 SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS

Caso as juntas da porta à prova de fogo, do reservatório ou da câmara de fumos apresentem deteriorações, será necessário solicitar a substituição a um técnico autorizado para garantir o bom funcionamento da estufa.



Usar exclusivamente peças sobressalentes originais.

7 EM CASO DE ANOMALIAS

7.1 RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS



Antes de cada teste e/ou intervenção do Técnico Autorizado, o mesmo tem o dever de verificar se os parâmetros da placa eletrónica correspondem à tabela de referência em sua posse.



Em caso de dúvidas acerca da utilização da estufa, contactar SEMPRE o Técnico Autorizado para evitar danos irreparáveis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
O ecrã de controlo não se acende	A estufa está sem alimentação	Verificar se a ficha está ligada à rede.	
	Fusíveis de proteção na tomada elétrica estão queimados	Substituir os fusíveis de proteção na tomada elétrica (3,15A-250V).	
	Ecrã de controlo defeituoso	Substituir o ecrã de controlo.	
	Cabo flat defeituoso	Substituir o cabo flat-	
	Placa eletrónica defeituosa	Substituir a placa eletrónica.	
Não chegam pellets à câmara de combustão	Reservatório vazio	Encher o reservatório.	
	Porta aberta ou portinhola dos pellets aberta	Fechar a porta e a portinhola dos pellets e controlar se não há resíduos de pellets na posição correspondente à guarnição.	
	Estufa entupida	Limpar a câmara dos fumos	
	Rosca sem fim bloqueada por um objeto estranho (tipo pregos)	Limpar a rosca sem fim.	
	Motorreductor de rosca sem fim quebrado	Substituir o motorreductor.	
	Verificar no ecrã que não esteja nenhum "ALARME ACTIVADO"	Fazer a revisão da estufa.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
O fogo apaga e a estufa para.	Reservatório vazio	Encher o reservatório.	
	Rosca sem fim bloqueada por um objeto estranho (tipo pregos)	Limpar a rosca sem fim.	
	Pellets fora de prazo	Usar outro tipo de pellets.	
	Valor de carregamento pellets demasiado baixo "fase 1"	Regular a carga de pellets.	
	Verificar no ecrã que não esteja nenhum "ALARME ACTIVADO"	Fazer a revisão da estufa.	
As chamas apresentam-se fracas e alaranjadas, os pellets não se queimam corretamente e o vidro suja-se de negro.	Insuficiente ar de combustão	Controlar o seguinte: eventuais obstruções para a entrada de ar comburentes pela parte traseira ou por debaixo da estufa; furos obstruídos da grelha do braseiro e/ou compartimento do braseiro com cinzas excessivas; limpar as pás e a voluta do aspirador.	
	Descarga obstruída	A chaminé de descarga está parcialmente ou totalmente obstruída. Chamar um Técnico especializado em instalação de chaminés para que faça uma verificação da descarga da estufa até ao chapéu. Fazer imediatamente a limpeza.	
	Estufa entupida	Fazer a limpeza interna da estufa.	
	Aspirador de fumos estragado	Os pellets podem-se queimar também graças à depressão da conduta de evacuação de fumos sem auxílio do aspirador. Fazer a substituição do aspirador de fumos imediatamente. Pode ser nocivo à saúde fazer funcionar a estufa sem o aspirador de fumos.	
O ventilador permutador continua a girar também se a estufa se arrefeceu.	Sonda temperatura de fumos defeituosa	Substituir a sonda de fumos.	
	Placa eletrónica defeituosa	Substituir a placa eletrónica.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO	INTERVENÇÃO
Cinzas em torno da estufa	Juntas da porta defeituosas ou estragadas	Substituir as juntas	
	Tubos do canal de fumo não vedados	Consultar um Técnico Especializado em instalação de chaminés que fará imediatamente a selagem das conexões com silicone a altas temperaturas e/ou a substituição dos tubos, utilizando materiais conformes às normas em vigor. A canalização dos fumos não hermética pode provocar danos à saúde.	
A estufa está na potência máxima, mas não aquece	Temperatura ambiente alcançada	A estufa está no mínimo. Aumentar a temperatura do ambiente desejada.	
Estufa em regime e mensagem no ecrã "Smoke Overtemperature"	Temperatura limite de saída de fumos alcançada	A estufa está ao mínimo. NENHUM PROBLEMA!	
O canal de fumo da estufa produz condensação	Temperatura baixa dos fumos	Verificar se a conduta de evacuação de fumos não está entupida	
		Aumentar a potência da estufa para além do valor mínimo (queda de pellets e rotações do ventilador)	
		Instalar o copo recolhedor de condensação	
Estufa em regime e mensagem no ecrã "SERVICE"	Aviso de manutenção regular (sem bloquear)	Ter expirado horas de funcionamento estabelecidas antes da manutenção (escrito piscando SERVICE). Chamar o centro de serviço.	

8 DADOS TÉCNICOS

8.1 INFORMAÇÕES PARA A AS REPARAÇÕES

Estão apresentadas a seguir algumas indicações que o Técnico Autorizado deve seguir para aceder às partes mecânicas da estufa.

- Para a substituição dos fusíveis na tomada elétrica que se encontra atrás da estufa, usar uma chave de fenda como alavanca na porta (ver **Fig. 57**) e extrair os fusíveis a mudar.




Fig. 57 - Porta com fusíveis a remover

Fazer o seguinte:

- Desaparafusar a tampa. Libertar as placas do lado direito e do lado esquerdo e retirá-las do seu alojamento.
- Depois de realizar essas operações será possível aceder aos seguintes componentes: motorreductor, vela de ignição, ventilador de ambiente, aspirador de fumos, sonda de ambiente, sonda de fumos, termóstato, placa eletrónica, pressóstato.
- Para a substituição e/ou limpeza da rosca sem-fim de carga, é necessário desaparafusar os três parafusos do motorreductor e retirá-lo, desaparafusar os dois parafusos sob o motorreductor da rosca sem-fim, retirar a proteção das mãos no reservatório e, em seguida, desaparafusar o parafuso no interior da rosca sem-fim; para montar novamente, adotar o mesmo procedimento em sentido inverso.

8.2 ETIQUETA CE

A etiqueta CE com os dados da estufa situa-se em baixo do painel lateral direito da estufa (ver **Fig. 58**).




Fig. 58 - Posição da etiqueta CE

8.3 CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO	WALL ³ PLUS	LEAN ³ PLUS	MOON
LARGURA	96,4 cm	93 cm	95,2 cm
PROFUNDIDADE	25 cm	25 cm	26,4 cm
ALTURA	102 cm	117,5 cm	99 cm
PESO	103 - 133 kg	115 kg	103 kg
POTÊNCIA TÉRMICA INTRODUZIDA (Mín/Máx)	3,16 - 11 kW	3,16 - 11 kW	3,16 - 11 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (Min/Max)	3 - 10 kW	3 - 10 kW	3 - 10 kW
EFICIÊNCIA (Min/Max)	94,5 - 91 %	94,5 - 91 %	94,5 - 91 %
TEMPERATURA DE FUMOS (Mín/Máx)	111 - 215 °C	111 - 215 °C	111 - 215 °C
CAPACIDADE MÁXIMA DOS FUMOS (Mín/Máx)	2,5 - 5,6 g/s	2,5 - 5,6 g/s	2,5 - 5,6 g/s
EMISSÕES CO (13% O ₂) (Mín/Máx)	0,0139 - 0,0095 %	0,0139 - 0,0095 %	0,0139 - 0,0095 %
EMISSÕES OGC (13% O ₂) (Mín/Máx)	5 - 4 mg/Nm ³	5 - 4 mg/Nm ³	5 - 4 mg/Nm ³
EMISSÕES NOX (13% O ₂) (Mín/Máx)	108 - 104 mg/Nm ³	108 - 104 mg/Nm ³	108 - 104 mg/Nm ³
CONTEÚDO médio de CO a 13% O ₂ (Mín/Máx)	174 - 119 mg/Nm ³	174 - 119 mg/Nm ³	174 - 119 mg/Nm ³
CONTEÚDO médio de PÓS a 13% O ₂ (Mín/Máx)	9,9 - 16,5 mg/Nm ³	9,9 - 16,5 mg/Nm ³	9,9 - 16,5 mg/Nm ³
DEPRESSÃO CHAMINÉ (Máx.)	10 Pa	10 Pa	10 Pa
EM CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS PARTILHADA	NO	NO	NO
DIÂMETRO DE DESCARGA DE FUMOS	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTÍVEL	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DOS PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMIDADE PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME DE AQUECIMENTO 18/20°C coef. 0,045 kW (Min/Max)	72 - 240 m ³	72 - 240 m ³	72 - 240 m ³
CONSUMO HORÁRIO (Min/Max)	0,66 - 2,24 kg/h	0,66 - 2,24 kg/h	0,66 - 2,24 kg/h
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	15 kg	17 kg	15 kg
AUTONOMIA (Min/Max)	6,7 - 22,7 h	7,8 - 26,5 h	6,7 - 22,7 h
ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTÊNCIA ABSORVIDA (Máx.)	350 W	350 W	350 W
POTÊNCIA ABSORVIDA RESISTÊNCIA DO ACENDEDOR	300 W	300 W	300 W
TOMADA DE AR EXTERNO MÍNIMA (secção útil final)	80 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
ESTUFA COM CÂMARA ESTANQUE	SI	SI	SI
TOMADA DE AR EXTERNO PARA CÂMARA ESTANQUE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (parte traseira/lado/em baixo)	0 / 300 / 0 mm	0 / 300 / 0 mm	0 / 300 / 0 mm
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (teto/parte dianteira)	750 / 1000 mm	750 / 1000 mm	750 / 1000 mm

DESCRIÇÃO	TILE ³ PLUS		
LARGURA	94,8 cm		
PROFUNDIDADE	28,8 cm		
ALTURA	110,8 cm		
PESO	125 kg		
POTÊNCIA TÉRMICA INTRODUZIDA (Mín/Máx)	3,16 - 11 kW		
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (Min/Max)	3 - 10 kW		
EFICIÊNCIA (Min/Max)	94,5 - 91 %		
TEMPERATURA DE FUMOS (Mín/Máx)	111 - 215 °C		
CAPACIDADE MÁXIMA DOS FUMOS (Mín/Máx)	2,5 - 5,6 g/s		
EMISSÕES CO (13% O ₂) (Mín/Máx)	0,0139 - 0,0095 %		
EMISSÕES OGC (13% O ₂) (Mín/Máx)	5 - 4 mg/Nm ³		
EMISSÕES NOX (13% O ₂) (Mín/Máx)	108 - 104 mg/Nm ³		
CONTEÚDO médio de CO a 13% O ₂ (Mín/Máx)	174 - 119 mg/Nm ³		
CONTEÚDO médio de PÓS a 13% O ₂ (Mín/Máx)	9,9 - 16,5 mg/Nm ³		
DEPRESSÃO CHAMINÉ (Máx.)	10 Pa		
EM CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS PARTILHADA	NO		
DIÂMETRO DE DESCARGA DE FUMOS	Ø80 mm		
COMBUSTÍVEL	Pellet Ø6-7 mm		
PODER CALORÍFICO DOS PELLETS	5 kWh/kg		
HUMIDADE PELLETS	≤ 10%		
VOLUME DE AQUECIMENTO 18/20°C coef. 0,045 kW (Min/Max)	72 - 240 m ³		
CONSUMO HORÁRIO (Min/Max)	0,66 - 2,24 kg/h		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	18 kg		
AUTONOMIA (Min/Max)	8 - 27 h		
ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz		
POTÊNCIA ABSORVIDA (Máx.)	350 W		
POTÊNCIA ABSORVIDA RESISTÊNCIA DO ACENDEDOR	300 W		
TOMADA DE AR EXTERNO MÍNIMA (secção útil final)	80 cm ²		
ESTUFA COM CÂMARA ESTANQUE	SI		
TOMADA DE AR EXTERNO PARA CÂMARA ESTANQUE	60 mm		
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (parte traseira/lado/em baixo)	0 / 300 / 0 mm		
DISTÂNCIA DO MATERIAL COMBUSTÍVEL (teto/parte dianteira)	750 / 1000 mm		



89019091B

Rev. 00 - 2019

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Foresto sud, 7 - Italy
Tel. +39.0438.738669
Fax +39.0438.73343

www.cadelsrl.com
www.free-point.it